

Wiegeschein und Lieferprotokoll

Kunde

Familie

Thomas Pitz

Ennswep 126

8971 Schlading

wir stecken
voller energie

sprung
pellets

Lagerung – Lagerraum

☒ Massiv

☐ Erdtank

☐ Gewebesack

Belüftung

☒ Ja ☐ Nein

Prallschutzmatte vorhanden

☒ Ja ☐ Nein

Kapazität

ca. > 12 Tonnen

Restmenge

ca. 0,30 Tonnen

Qualität

☒ gut ☐ mittel ☐ schlecht

Vorlieferant

Sprung 10/1018

Ofentype

Fröling

☒ Saugförderung

☐ Schnecke

Status während der Befüllung

☒ Ofen AUS

☐ Ofen AN

Länge der Einblasstrecke

18 m

Anzahl der Bögen

1 x 45° / x 90°

Zufahrt

☒ leicht ☐ mittel ☐ schwer

Sonstige Anmerkungen

☐ Fahrer ☐ Kunde

Tour: ~~40719~~ 41219

Lieferung von Holzpellets
Ø 6mm lt. Wiegebeleg:

21.06.19

19:22

Beleg-Nr.

9653


Kunde

Thomas Pitz

Ennswep 126

8971 Schlading

-12300kg

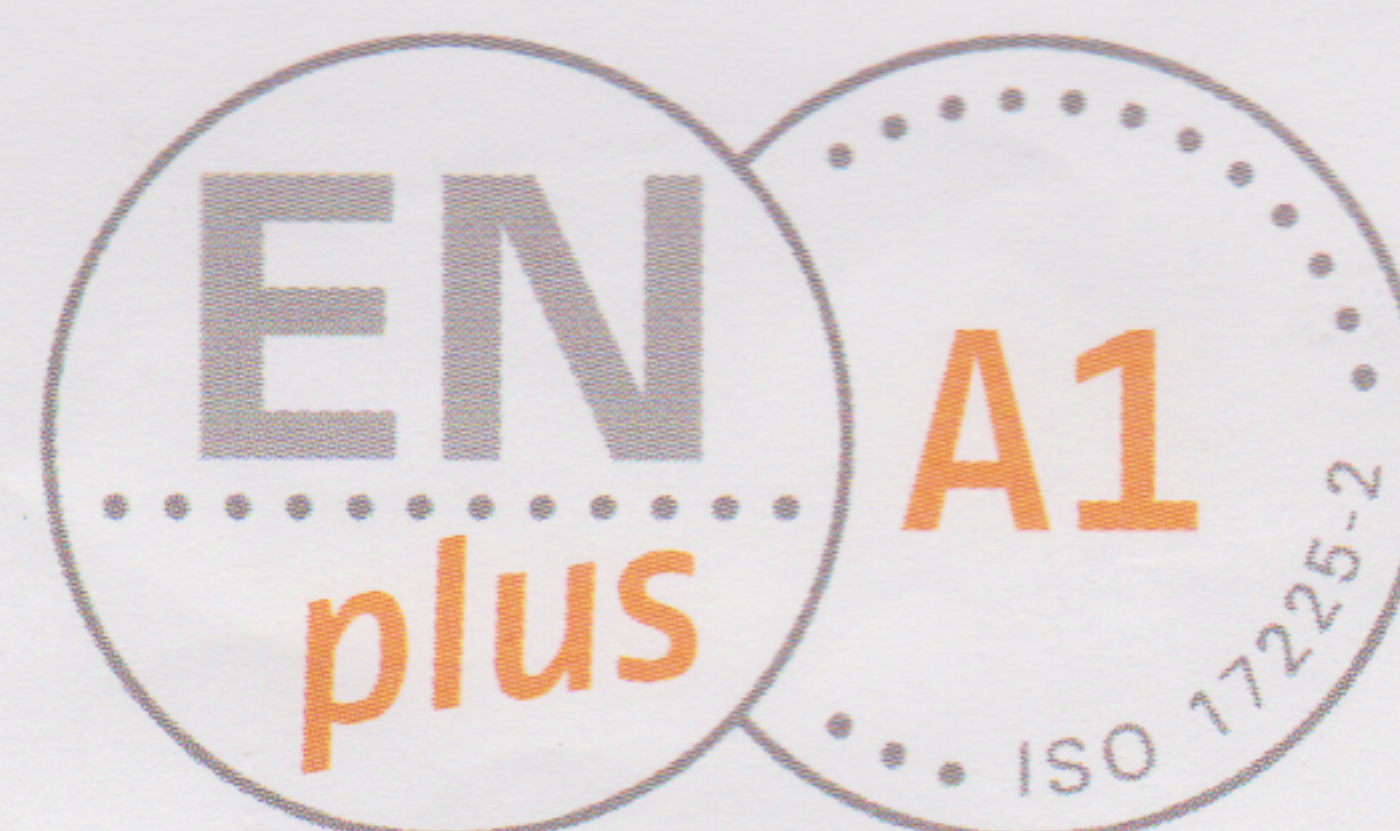

AT 334

Verwendung nur in zugelassenen und geeigneten Feuerstätten unter Beachtung der Herstelleranweisungen und der gesetzlichen Bestimmungen! Pellets trocken lagern – Lagerraum muss belüftet sein! Der Lagerraum muss für die Befüllung durch ein Silofahrzeug ausgelegt sein. Über- und Unterdruck sind möglich. Da wir keinen Einfluss auf den Zustand des Lagerraums haben, haften wir nicht für Schäden, die während des Einfüllprozesses entstehen können. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Die Ware wurde ordnungsgemäß übernommen. Reklamationen werden nur innerhalb von 7 Tagen anerkannt. Gerichtsstand: St. Johann im Pongau.

Fahrer

Kunde

Sprung Pellets GmbH • Bauhofstraße 1 • 5550 Radstadt • Österreich • Telefon +43 6452 66 466 • Fax +43 6452 66 464

office@sprung-pellets.at • www.sprung-pellets.at • Geschäftsführer Andreas Sprung • Salzburger Sparkasse

IBAN AT76 2040 4000 4150 6056 • BIC SBGSAT2SXXX • ATU 6940 5869 • FN 431234v • Firmenbuchgericht Salzburg